



国晟检测
GUO SHENG TESTING




161212050882

11月 17日 17:51 11月 17日

11月 17日

科学

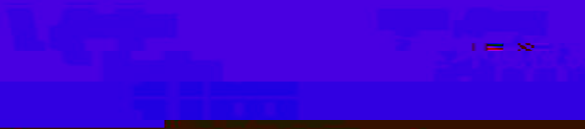

诚信



采样日期		天气状况	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	气压 (kPa)
2023/10/25		昼间	多云	北	1.5	30

检测依据及方法

检测项目	检测依据	检测方法	检出限
低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定	重量法 HJ 836-2017	0.001 mg/m ³

低浓度颗

固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定

重量法 HJ 836-2017

1.0

mg/m³

颗粒物

定 重量法 HJ 836-2017

天平

检出限

检测项目

检测标准

仪器设备名称

单位


1	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	HJ 826-2017	COD 标准消解器	4
2	石油类	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法	HJ 637-2018	01E-460 型红外分光光度计	0.06
3	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂比色法	HJ 535-2009	722 型可见分光光度计	0.05

国晟检测

创新

样品名称	CS2 汽油外购进库检测/检测日期：CS2 汽油外购进库检测/检测日期		
样品来源	安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司包河厂区		
样品性状	S1~S2 微浑		
检测项目	化学需氧量、氨氮、总磷、总氮		
采样方法	现场采样		

检测日期：2018 年 5 月 29 日 16 时

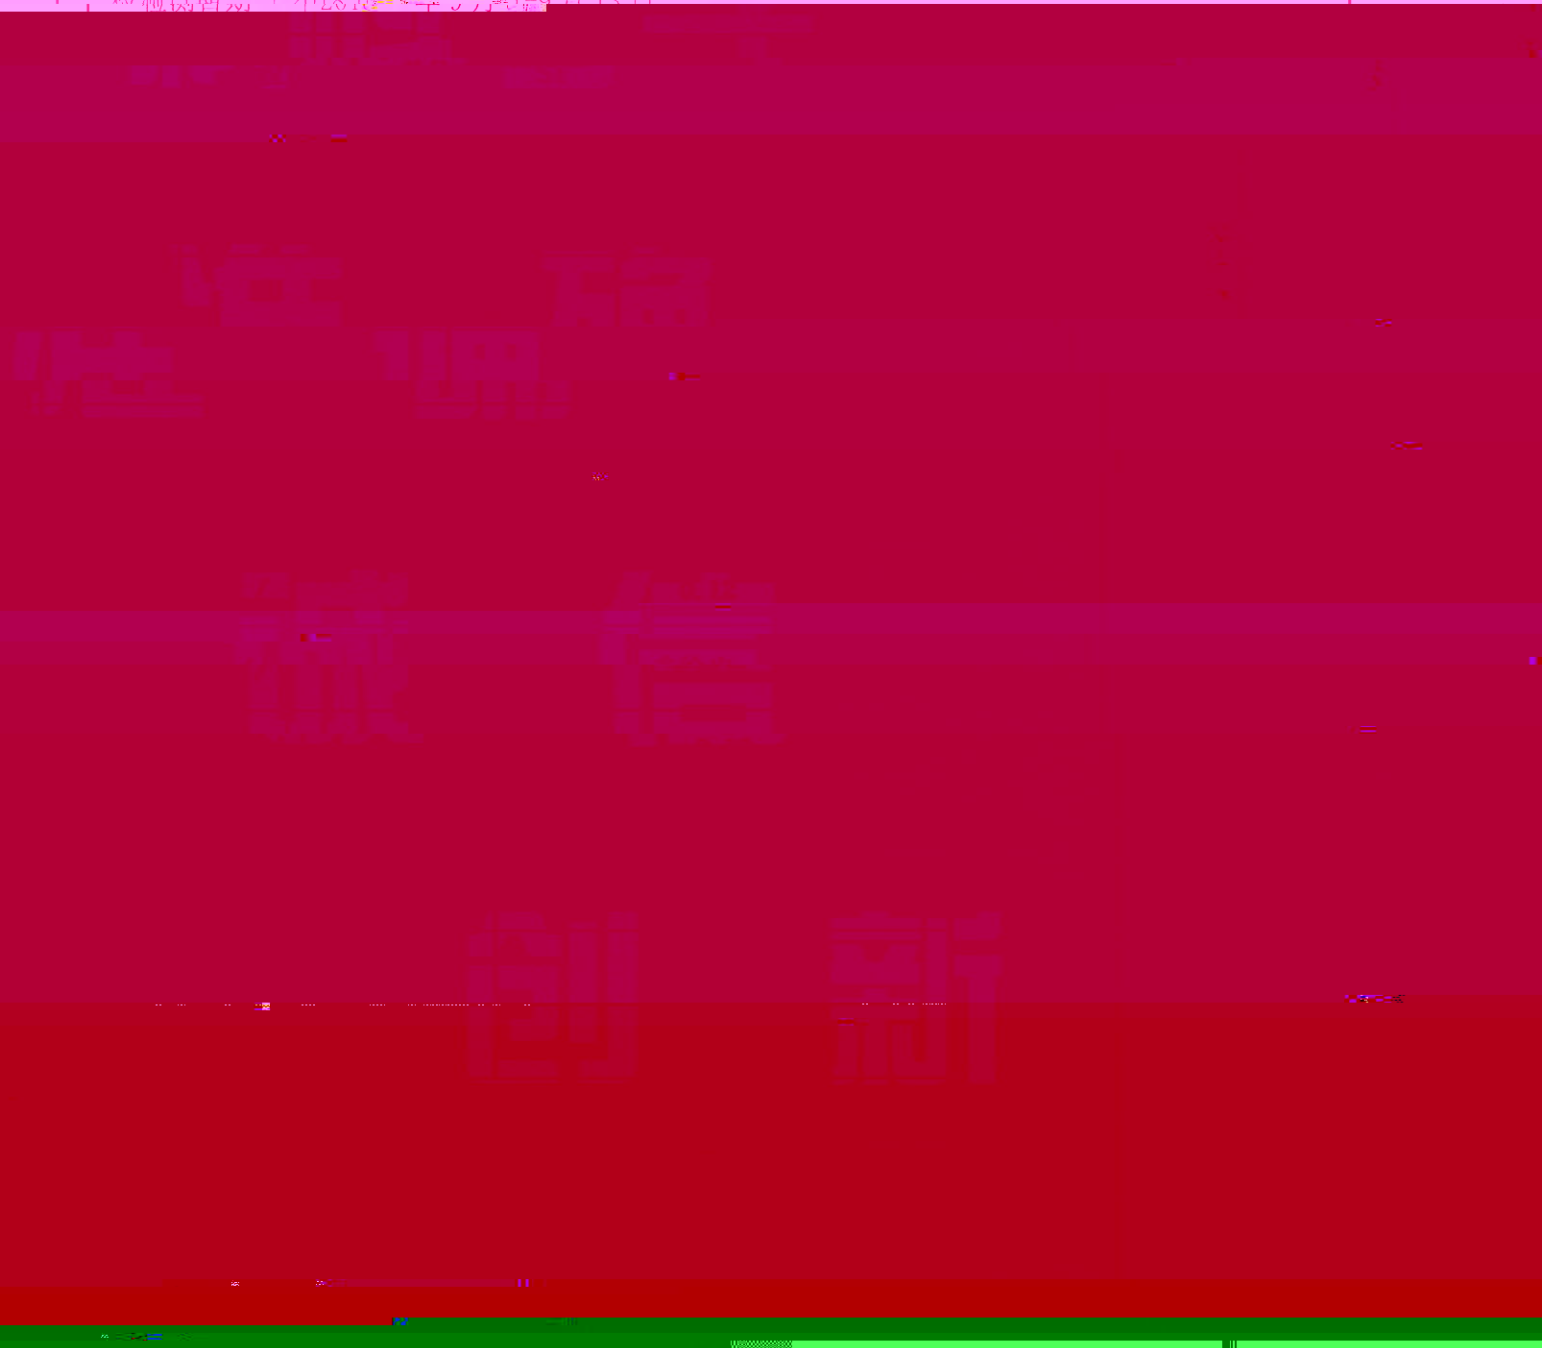

检测报告结果

样品编号: GST20190830-104/Q1~Q3

第 5 页 共 9 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司名动商用车分公司宿沭厂区

禁止

下线尾气排气筒 (FQ-CZZ-4ZZ-03)	一氧化碳	未检出	8086	/
	氮氧化物	未检出	0.0006	/
*挥发性有机物		0.027	0.006	0.0002



检测报告

样品编号: GST20190830-104/Q1~Q8

第 6 页, 共 9 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司句河厂区

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

采样日期: 2019 年 9 月 7 日

检测日期: 2019 年 9 月 7 日~9 月 26 日

检测位置	检测项目	排放浓度 (mg/m^3)	标干流量 (m^3/h)	排放速率 (kg/h)
喷漆晾干废气排气筒 (FQ-002) (FQ-002) (FQ-002)	颗粒物	2.25	314032	0.7223
	二氧化硫	未检出	314032	/
	氮氧化物	未检出	314032	/
	非甲烷总烃	0.29	314032	0.0911



检测结果

样品编号: GST20190830-104/Q9~015

第 7 页 共 9 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司包河厂区

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

		2019 年 8 月 30 日 ~ 9 月 20 日			
		排放浓度	标干流量	排放速率	
调漆间排气筒 (FQ-CZZ-4TZ-09)	二甲苯	未检出	38037	/	
	颗粒物	3.9	38037	0.1483	
	苯	0.5	18444	0.1551	
	甲苯	未检出	18444	/	
	二甲苯	未检出	18444	/	
	非甲烷总烃	0.323	18444	0.0063	
PVC 排气筒 (FQ-CZZ-4TZ-01)	甲苯	未检出	2825	/	
	二甲苯	未检出	2825	/	
电泳槽体排气筒		非甲烷总烃	0.029	110817	0.0003
氨化炉		未检出	3589	/	
氮氧化物		未检出	3589	/	
颗粒物		5.1	3589	0.0159	
一氧化碳		未检出	20184	/	
氮氧化物		未检出	20184	/	
颗粒物		4.0	20184	0.0807	
				备 注	



国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测结果

委托单位: 安徽江淮汽车集团股份有限公司

检测日期: 2019年9月15日

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

排放设施: 排气筒

采样日期: 2019年9月15日


检测时间: 2019年9月15日

检测位置	检测项目	含氧量 (%)	实测浓度 (mg/m ³)	折算浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
颗粒物		5.4	12.2	12.1	3489	0.012
二氧化硫		3.4	未检出	/	3489	/




检测报告

报告编号: GSD-2023-0001 委托单位: 北京国晟检测技术有限公司 检测日期: 2023年10月10日




检测项目	检测结果	备注
1. 混凝土强度	0.15	
2. 钢筋保护层厚度	0.05	
3. 砌体强度	0.05	
4. 砂浆强度	0.05	
5. 砖强度	0.05	
6. 墙体厚度	0.05	
7. 门窗框安装	0.05	
8. 屋面防水	0.05	
9. 室内环境	0.05	
10. 其他	0.05	





公正

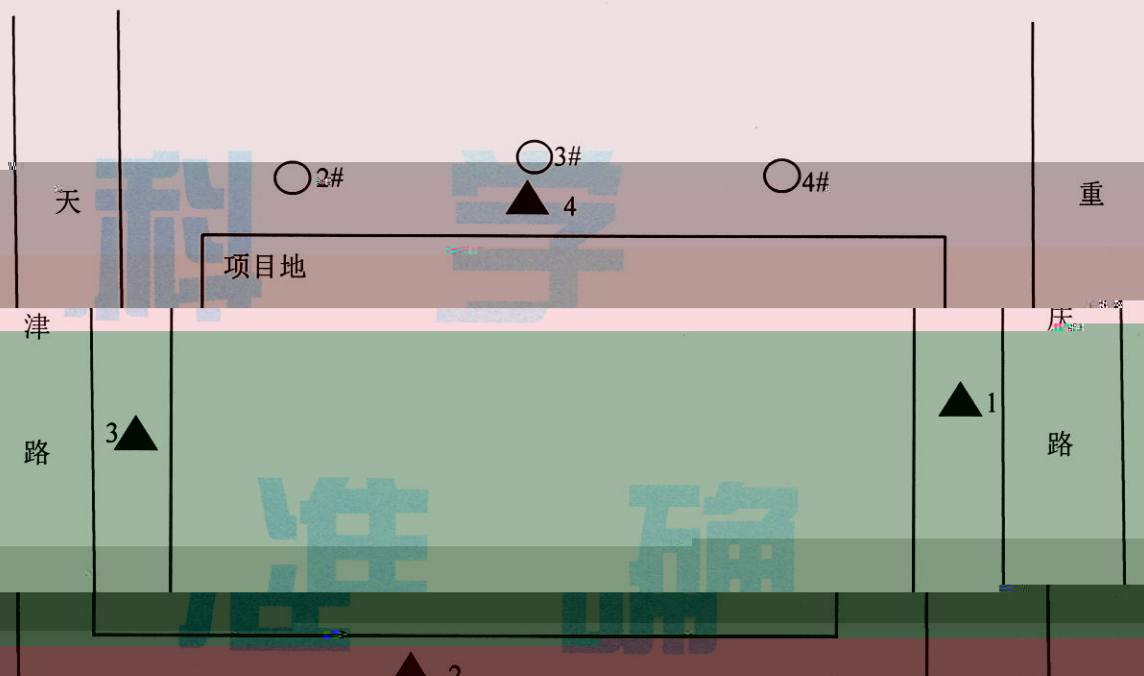

公正

公正

公正

准确

中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国

质量