


正本



131203101077

检测报告

项目名称 污水总排口水质检测项目(一月份)



报告日期 2020 年 1 月 1 日

实验室地址: 合肥市经开区锦绣大道 99 号
合肥学院二学区 43 幢 4 楼 34 幢 5 楼

服务电话: 0551-62158497

投诉电话: 0551-62158309

委托方地址: 合肥市始信路 72 号

电 话: 18756036556

联系人: 洪志超

检测结论

经检测,该样品符合《GB 18463-2001 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》

中相关要求。

同时,不得将检测数据用于其他用途,如诉讼、行政处罚、司法鉴定等。

三、对委托单位自行采集的样品,仅对送检样品检测量负责,不对样品量负责。

四、委托单位对本报告所载检测数据有异议,请于收到报告之日起15个工作日内向本实验室书面或以书面形式提出,逾期不予受理,概不受理。

五、本实验室对委托单位的检测数据及其他相关资料严格保密,不得泄露给任何单位和个人,除非法律另有规定或经委托单位书面同意。

六、检测费用如委托单位在检测前支付,则按本实验室规定处理。

七、委托检测费用只作检测费用,不含其他费用。

八、检测单位应特别申明并支付检测费用,本次检测费用已包含检测费用,检测费用为六元。

一、 水质检测

采样日期: 2020 年 1 月 6 日

采样人员: 付伟、屈志

表 1-1 检测点位

样品编号	检测点位	检测指标
242002701SZ01 (1) ~ (3)	污水总排口	总氮、阴离子表面活性剂、生化需氧量

检测指标	方法依据	检出限或最低检测浓度	单位
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05	mg/L
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05	mg/L
生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 GB 8466-87		

242002701SZ01 (1)	242002701SZ01 (2)	242002701SZ01 (3)
-------------------	-------------------	-------------------


242002701SZ01 (1)	242002701SZ01 (2)	242002701SZ01 (3)
-------------------	-------------------	-------------------

石油类	mg/L	0.19	0.17	0.13
-----	------	------	------	------

注: 如结果低于检出方法检出限, 填最低检出限

结果以每

欢迎你再次来安徽合大环境检测有限公司

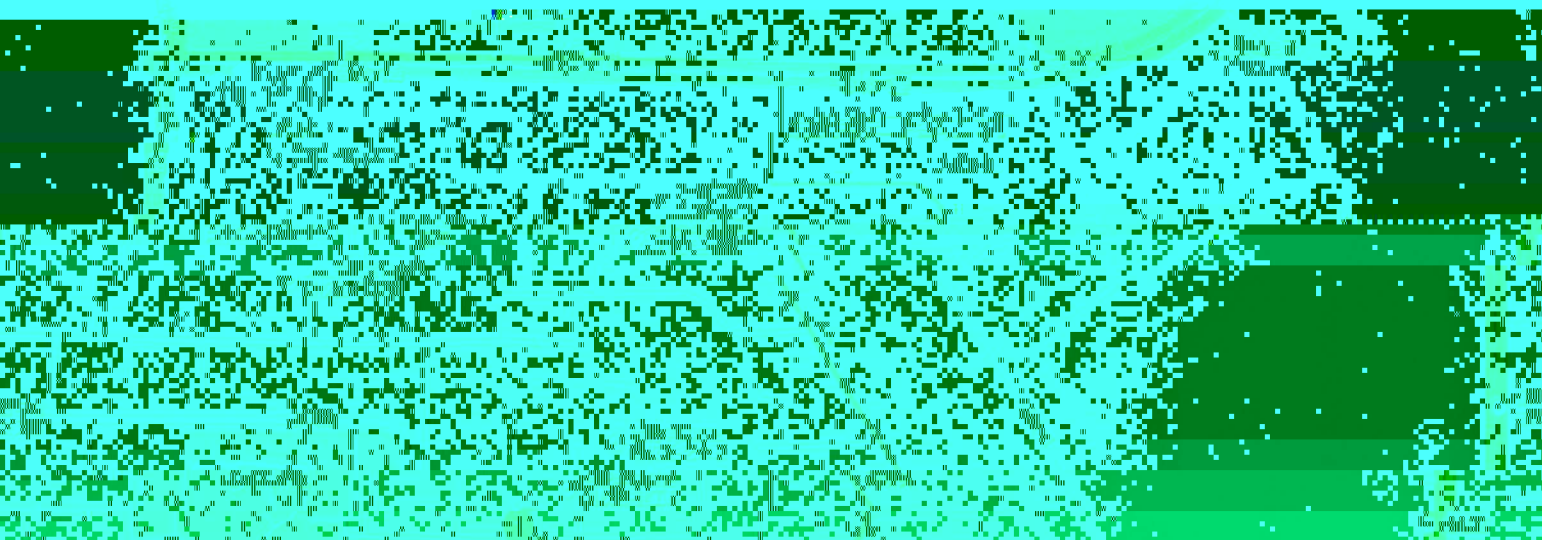

合大检测花园

43# 安徽合大环境

检测有限公司

合大检测