

单位登记号：510107001330

项目编号：SCZHKYWSJSPWYXGS

1787-0001

152303100174

四川中环 卫 服务有限公司

环 用

司


编号：ZHKY（环）-2021-J0032

项 目 名 称： 四川江淮汽车有限公司





监 测 报 告 声 明


1、本机构通过计量认证项目，监测报告封面页加盖 CMA 章（鲜

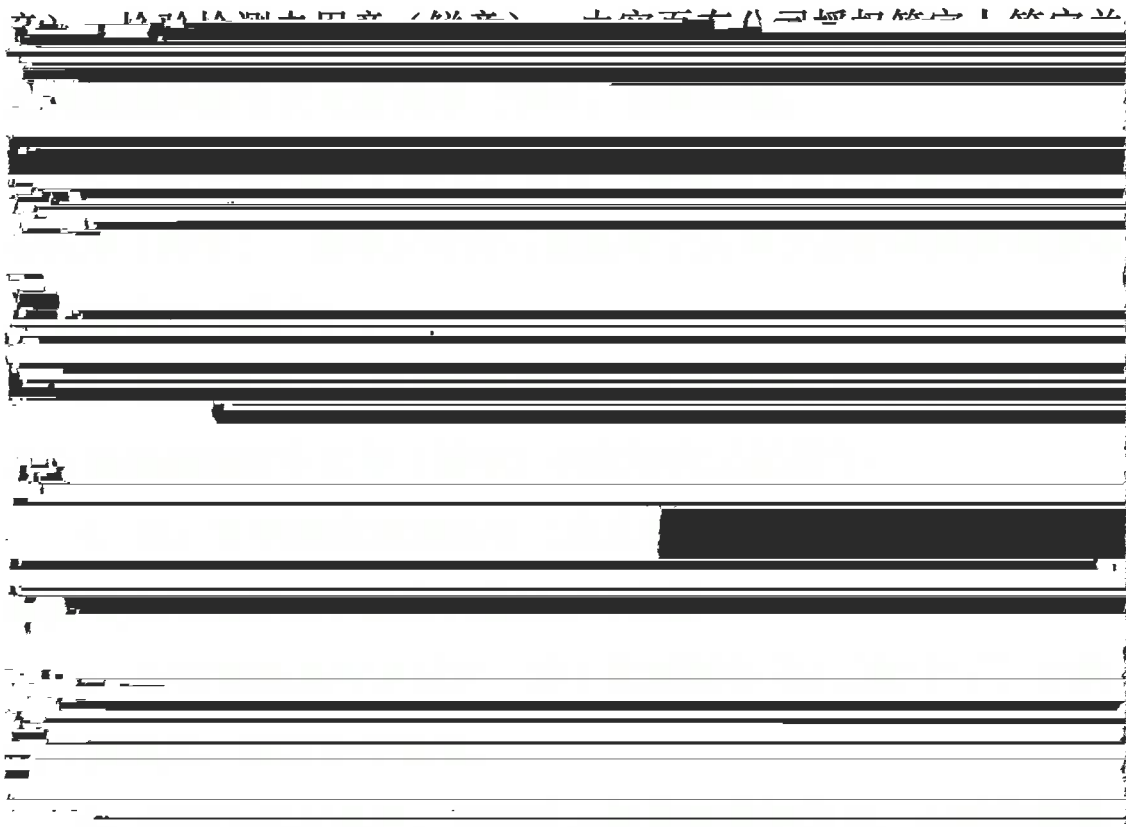

加盖检验检测专用章骑缝章（鲜章）方能生效。

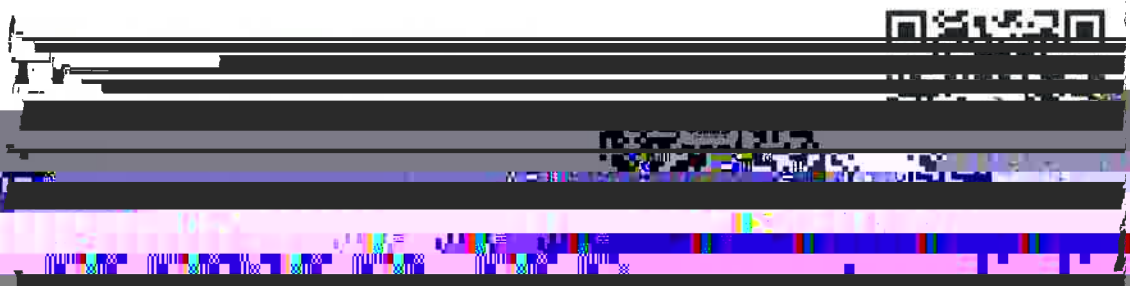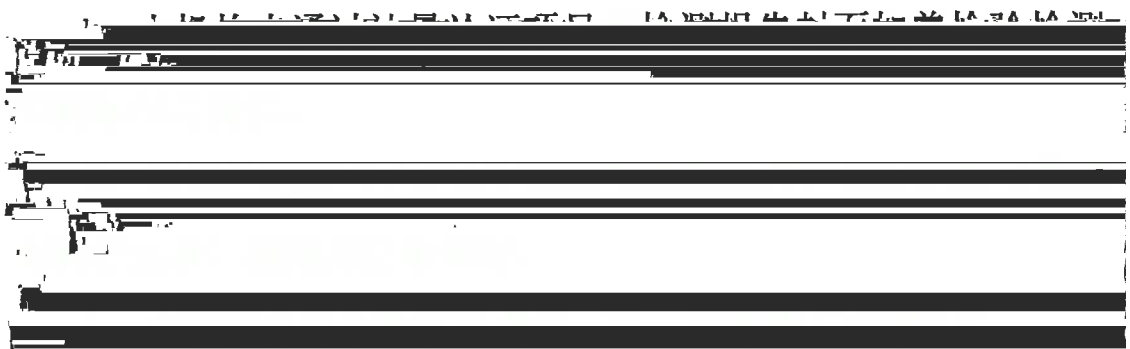

环境监测工作程序框图

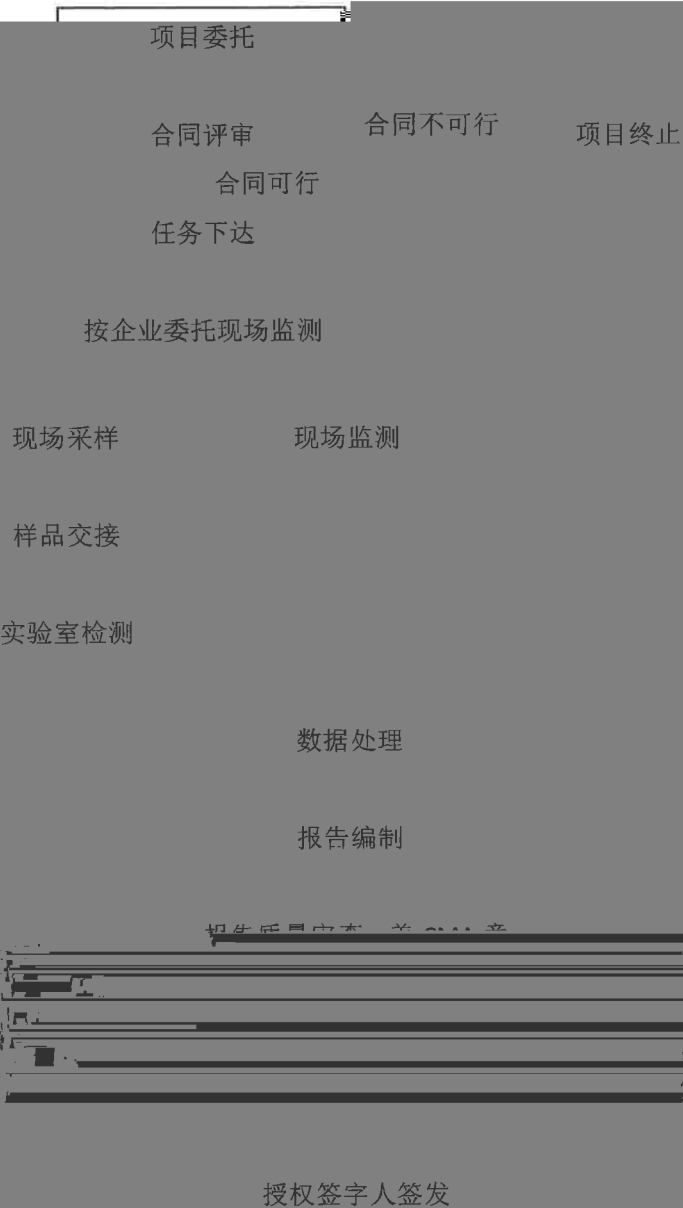

四川中环康源卫生技术服务有限公司受四川省疾病预防控制中心委托，于2021年05月07日对该公司排放废水进行检测。检测过程中，发现该公司排放废水中氨氮含量超标。经现场调查，该公司排放废水中氨氮含量超标的原因是由于该公司生产过程中产生的废水未经处理直接排放所致。该公司排放废水中氨氮含量超标的原因是由于该公司生产过程中产生的废水未经处理直接排放所致。该公司排放废水中氨氮含量超标的原因是由于该公司生产过程中产生的废水未经处理直接排放所致。

四川中环康源卫生技术服务有限公司受四川省疾病预防控制中心委托，于2021年05月07日对该公司排放废水进行检测。检测过程中，发现该公司排放废水中氨氮含量超标。经现场调查，该公司排放废水中氨氮含量超标的原因是由于该公司生产过程中产生的废水未经处理直接排放所致。该公司排放废水中氨氮含量超标的原因是由于该公司生产过程中产生的废水未经处理直接排放所致。该公司排放废水中氨氮含量超标的原因是由于该公司生产过程中产生的废水未经处理直接排放所致。

检测单位进行了检测，并于2021年05月07日06:01进行了样品八瓶检测。该公司排放废水中氨氮含量超标的原因是由于该公司生产过程中产生的废水未经处理直接排放所致。该公司排放废水中氨氮含量超标的原因是由于该公司生产过程中产生的废水未经处理直接排放所致。该公司排放废水中氨氮含量超标的原因是由于该公司生产过程中产生的废水未经处理直接排放所致。

监测项目	监测方法	方法来源	监测分析仪器 型号（编号）	检出限
样品采集	《污水监测技术规范》	HJ 91.1-2019	/	/
		《水和废水监测分析	便携式水质分析仪	

五、监测结果

表 5-1 废水排放监测结果

pH:无量纲 单位: mg/L

监测日期	监测点位名称	样品编号	监测结果				
			pH	石油类	悬浮物	五日生化需氧量	阴离子表面活性剂
		W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22
2021.10.20	W1-1-1	W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22
2021.10.21	W1-1-1	W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22
2021.10.22	W1-1-1	W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22
2021.10.23	W1-1-1	W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22
2021.10.24	W1-1-1	W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22
2021.10.25	W1-1-1	W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22
2021.10.26	W1-1-1	W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22
2021.10.27	W1-1-1	W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22
2021.10.28	W1-1-1	W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22
2021.10.29	W1-1-1	W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22
2021.10.30	W1-1-1	W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22

表 5-4 有组织排放废气监测结果 (续)

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果				标准限值	评价
			第一次	第二次	第三次	小时均值	DB51/2377-2017 表 3	
2021	DA023 底涂室 排气筒	标干流量 (m³/h)	17940	17072	17065	17359	/	达标
		VOCs 实测浓度 (mg/m³)	2.17	2.09	2.08	2.11	60	
		VOCs 排放速率	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	1.7	
	等效排 气筒 (15m)	VOCs 排放速率 (kg/h)	0.196	0.195	0.192	0.194	1.7	达标

注：1、排气筒高度未高出周围 200m 半径范围的建筑物 3m 以上，VOCs 指标根据《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2277-2017）第 4.4.2 节要求，排放速率标准值严格 50%执行。

六、监测结论

1、排放废水中 pH、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂指标监测结

采样日期	pH	五日生化需氧量	悬浮物	石油类	阴离子表面活性剂
2021.01.01	7.5	120	150	0.5	0.1
2021.01.02	7.8	110	140	0.4	0.1
2021.01.03	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.04	7.7	118	148	0.5	0.1
2021.01.05	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.06	7.5	120	150	0.5	0.1
2021.01.07	7.8	110	140	0.4	0.1
2021.01.08	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.09	7.7	118	148	0.5	0.1
2021.01.10	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.11	7.5	120	150	0.5	0.1
2021.01.12	7.8	110	140	0.4	0.1
2021.01.13	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.14	7.7	118	148	0.5	0.1
2021.01.15	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.16	7.5	120	150	0.5	0.1
2021.01.17	7.8	110	140	0.4	0.1
2021.01.18	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.19	7.7	118	148	0.5	0.1
2021.01.20	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.21	7.5	120	150	0.5	0.1
2021.01.22	7.8	110	140	0.4	0.1
2021.01.23	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.24	7.7	118	148	0.5	0.1
2021.01.25	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.26	7.5	120	150	0.5	0.1
2021.01.27	7.8	110	140	0.4	0.1
2021.01.28	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.29	7.7	118	148	0.5	0.1
2021.01.30	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.31	7.5	120	150	0.5	0.1

2、DA002 电泳烘干排气筒 1、DA003 电泳烘干排气筒 2、DA004 电泳烘干风幕排气筒、

采样日期	DA002	DA003	DA004
------	-------	-------	-------

现场监测影像



现场监测人员与企业陪同人员留影

证书编号: 152303100174

名称: 四川中环康源卫生技术服务有限公司

地址: 成都市武侯区科园南路5号附1号 2层1号附1号 2层1号附1号